


© Plaza Inn



PLAZA INN

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 96
 8010 Graz
 T +43 316 27 82 97
graz2@plazahotels.de
<https://plazahotels.de/hotel-graz-jakomini>

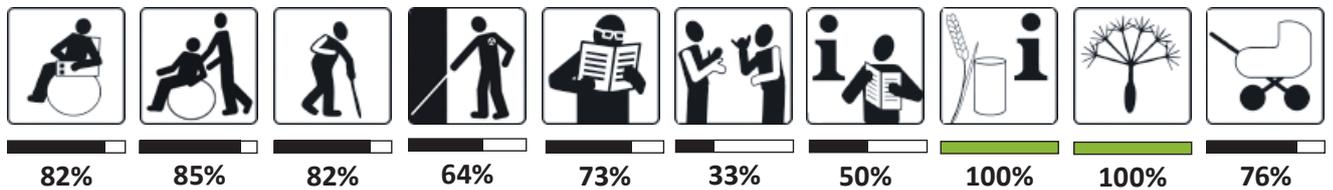

Das Plaza Inn Hotel liegt gegenüber der Stadthalle und der Messe Graz und neben dem Ostbahnhof. Es ist sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. In die Innenstadt benötigt man mit der Straßenbahn nur fünf Minuten.

Insgesamt verfügt das Plaza Inn über 5 barrierefreie Zimmer (Nr. 102, 202, 302, 402, 502), die identisch eingerichtet sind. Alle Räumlichkeiten sind eben und schwellenlos erreichbar und kleine Annehmlichkeiten in den Zimmern helfen beim Besuch: bei der Badezimmertür gibt es innen einen Zuziehgriff und die Kleiderhaken sind besonders tief angebracht. Nur Kühlschränke gibt es leider nicht in den Zimmern, Medikamente werden auf Nachfrage aber gerne vom Hotelservice gekühlt.

Partnerhunde sind selbstverständlich willkommen.

ERREICHBARKEIT


Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

Parkplatz und Zugang zum Hotel

- 1 Behindertenparkplatz mit Bodenmarkierung in der Nähe des Eingangs, **nicht überdacht**
- auf ebener Fläche, rechtwinkelig zur Fahrbahn; Breite 250 – 360 cm (rautenförmig);
- Schranken öffnet automatisch
- Weg zum Hotel leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt), eben; beim Schranken vorbei schwellenlos
- Weg mind. 150 cm breit, frei von Hindernissen
- Weg **nicht überdacht, nicht durchgängig beleuchtet**

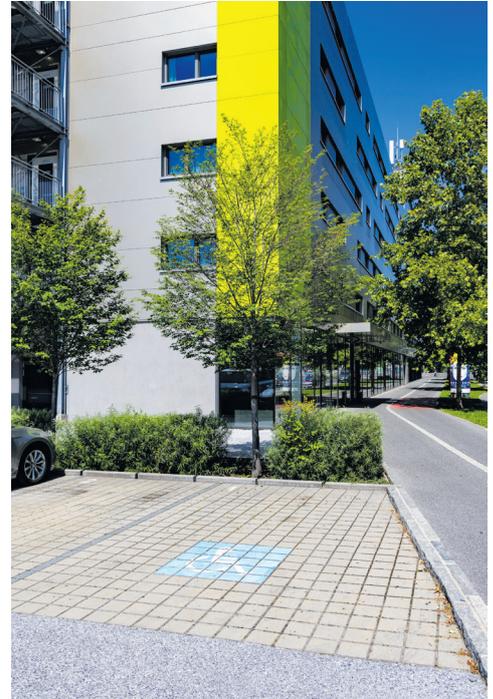

Barrierefreier Parkplatz

EINGANG

- Der barrierefreie Eingang ist der Haupteingang.
- überdacht, frei von Hindernissen, eben
- automatische Schiebetür aus Glas, öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Durchgangsbreite mehr als 90 cm, **2 cm Schwelle** (nur einseitig)
- auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 cm x 120 cm
- Gitterrost und Schmutzfangmatte gut befahrbar



Eingang

INNENBEREICH

- Empfang/Wartebereich großzügig, völlig eben, keine Schwellen
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen)
- Rezeption: **kein abgesenkter Platz mit max. 85 cm Höhe (Schalter durchgehend 116 cm hoch)**, Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- **Rezeption nicht unterfahrbar**
- Bankomat- bzw. Kreditkartenkassa mobil einsetzbar
- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Teppichboden vorhanden, aber gut berollbar
- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- durchgängige, gut lesbare Beschilderung;
- **kein Orientierungs- oder Fluchtplan**
- barrierefreie Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet



Rezeption

LIFT

- schwellenlos erreichbar, Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorb 110 cm breit, **130 cm tief** (Norm mind. 110 cm x 140 cm)
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür, in Normhöhe (innen und außen)
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden, in Normhöhe
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber dem Liftschacht
- Notruftaster vorhanden, in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

STUFEN

- Stufen mind. 120 cm breit, **Höhe 17 cm, Tiefe 27 cm** (Norm max. 16 cm hoch, mind. 30 cm tief)
- alle Stufen gleich hoch und geradläufig, keine freie oder vorgesetzte Trittstufe
- beidseitige Handläufe, sicher umgreifbar, durchlaufend
- **Handläufe in 100 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm)
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen **nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**

ZIMMER NR. 202

insgesamt 5 idente, barrierefreie Zimmer (pro Stockwerk 1 Zimmer, direkt neben der Nottreppe = Sammelpunkt bei Evakuierung), Erreichbarkeit über Lift



Barrierefreies Zimmer Nr. 202

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen, Durchgangsbreite mind. 90 cm, schwellenlos
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff in Normhöhe (kein Dreh- oder Muschelgriff); kein Türschließer
- Bett verschiebbar, dadurch freier Platz von 160 cm daneben vorhanden
- Bett **nicht unterfahrbar (unterfahrbare Höhe nur 26 cm statt mind. 35 cm)**
- **Bettoberkante 57 cm** (Norm 45 – 50 cm)
- Licht vom Bett aus bedienbar, **Telefon nicht**
- Durchgangsbreiten im Zimmer **nicht überall** mind. 120 cm
(Weg zum Kasten nur 72 cm breit)
- Kleiderhaken in 85 - 120 cm Höhe vorhanden
- Lichtschalter **höher als Norm**
- Bewegungsfläche vor dem Fenster 150 x 150 cm, Höhe Fenstergriff **120 cm**
(Norm max. 110 cm)

BAD

Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite 84 cm, schwellenlos
- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen entriegelbar
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe, Tür leicht zu öffnen
- auf Schließseite horizontaler Türzuziehgriff



Barrierefreies Bad

WC

- vor der WC-Schale 140 cm Platz zum Anfahren
- Anfahrbarkeit links, seitlicher Platz mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand 70 cm
- WC-Höhe 46-48 cm, Rückenstütze vorhanden
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe (**Höhe Oberkante 73,5 cm** statt 75 – 85 cm), links aufklappbar
- Abstand zwischen den Haltegriffen 65 – 70 cm
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriff leicht bedienbar und sicher an der Wand befestigt
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- Spülung in Normhöhe, Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**, jedoch vom Boden aus in max. 35 cm Höhe erreichbar

Dusche

- schwellenlos berollbar, Duschplatz mind. 150 x 150 cm bzw. 130 x 180 cm groß
- Boden rutschhemmend; Duschvorhang vorhanden
- lotrechter Haltegriff reicht bis zu Höhe von mind. 150 cm, Abstand von der Ecke 83 cm
- waagrechter Haltegriff 87 cm hoch, auf ersten Wandseite (Richtung Ecke) mind. 50 cm lang, auf 2. Wandseite **weniger als 90 cm lang**
- Haltegriffe sicher umgreifbar
- fix montierter Duschklapsitz Höhe 46 - 48 cm, Sitzfläche mind. 40 x 40 cm
- höhenverstellbare Schlauchbrause
- Einhebel Armatur in 115 cm Höhe (Norm 80 – 110 cm), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- Bedienhöhe von Seifenspender 80 -110 cm

Waschbecken

- Bewegungsfläche von 150 cm vor dem Waschbecken vorhanden
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Siphon aus Kunststoff
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- Einhebelarmatur
- Spiegel reicht bis zur Waschbeckenkante
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen und Lichtschalter in Normhöhe

GASTRONOMIEBEREICH (FRÜHSTÜCK, BAR)

- Zugang völlig eben
- **keine barrierefreie Garderobe**
- **Theke 91,5 cm hoch, kein abgesenkter Platz von 85 cm, nicht unterfahrbar**
- vor der Theke Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstücksbuffet mit Bedienung
- Essen befindet sich im Greifbereich **von bis zu 80 cm** (Norm 40 – 70 cm)
- Speisenangebot in 91 cm Höhe, **keine Tabletrutsche**
- Terrasse barrierefrei zugänglich
- Trinkhalme werden auf Anfrage gerne angeboten



Frühstücksraum



Buffet




Bar

BARRIEREFREIES WC ALLGEMEIN (UNTERGESCHOSS)

- Erreichbarkeit über Stufen bzw. Lift
- Separat angeordnet (unisex)
- im WC-Raum Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- **Selbstschließenrichtung, sehr schwer zu öffnen**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff

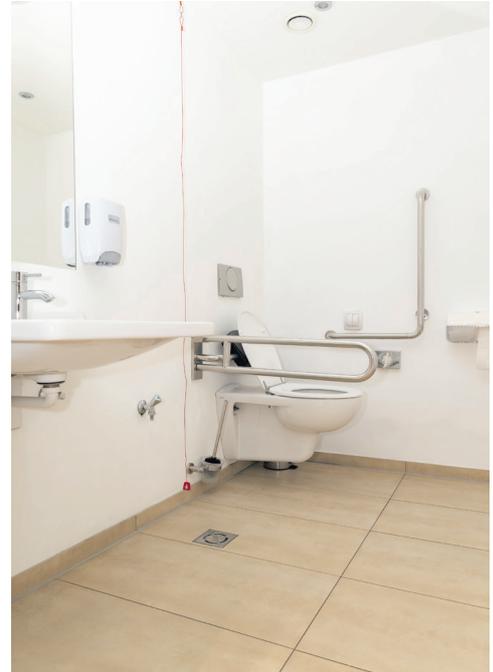

Allgemeines barrierefreies WC

WC

- vor der WC-Schale **weniger als 120 x 120 cm Bewegungsfläche (nur 113 cm)**
- WC von links anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz
- WC in **49,7 cm Höhe** (Norm 46 - 48 cm), Rückenstütze vorhanden
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand 70 cm
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, links aufklappbar, in Normhöhe
- Abstand der Haltegriffe zueinander entspricht Norm; zusätzlich lotrechter Haltegriff
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- hochgeklappter Griff ragt nicht mehr als 20 cm in den Raum
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher an der Wand befestigt
- WC Spülung in Normhöhe, WC Papier sitzend erreichbar
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**, jedoch vom Boden aus in einer Höhe von 35 cm erreichbar

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Waschbecken-Oberkante in 80 - 85 cm Höhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Siphon geschützt (Kunststoff)
- unterfahrbare Breite von mind. 100 cm
- Einhebelarmatur
- Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm
- Spiegel Unterkante 100 cm, Bedienebene der Ausstattungsgegenstände in Normhöhe
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar
- **kein Wickeltisch vorhanden**

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKPLATZ UND EINGANG

- hoteleigene Parkplätze neben dem Hotel; ein Behindertenparkplatz
- Parkplatz rechtwinkelig zur Fahrbahn
- Stellplatz und auch Weg zum Eingang **nicht überdacht**
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- Weg zum Eingang frei von Hindernissen, **nicht durchgehend beleuchtet**
- **kein taktiles Bodenleitsystem zum Eingang**
- Gehwegbegrenzungen mit dem Blindenstock **nicht leicht wahrnehmbar**
- freie Höhe unter Schildern mind. 220 cm
- Eingang: automatische Schiebetür aus Glas, **ohne kontrastierende Markierung**
- öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert

INNENBEREICH

- Rezeption gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **kein taktiles Leitsystem** im gesamten Hotel
- Rezeption und Wege im Innenbereich dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet, **jedoch nicht taktill**
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- Raumbeschriftungen und Geschößbezeichnungen **nicht taktill**
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, **nicht kontrastreich gestaltet**
- Partnerhunde erlaubt
- hörbares Alarmsystem im Hotel

LIFT

- **keine taktile Geschößkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- tastbare Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift und Braille
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt
- akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, deutlich hörbare Ansage im Lift
- Handlauf vorhanden

STUFEN

- Stufen mind. 120 cm breit, **Höhe 17 cm, Tiefe 27 cm** (Norm max. 16 cm hoch, mind. 30 cm tief)
- alle Stufen gleich hoch und geradläufig, keine freie oder vorgesetzte Trittstufe
- An- und Austrittsstufe an der Vorderkante **nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- beidseitige Handläufe, sicher umgreifbar, durchlaufend
- **in 100 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm); **keine taktile Handlaufinformation**
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen **nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**

ZIMMER 202

- Zimmertür und auch Türgriff deutlich wahrnehmbar
- kein Türschließer
- Tür frei von Hindernissen
- im Bad Einhebelarmatur bei Dusche und Waschbecken
- Notruf im Bad vorhanden, visuell kontrastierend gestaltet und taktil erfassbar
- hörbares Alarmsystem in Zimmer und Bad

GASTRONOMIEBEREICH (FRÜHSTÜCK/BAR)

- Frühstücksbuffet mit Bedienung
- auch Tische mit ausreichender Lärminderung vorhanden

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC IM UNTERGESCHOSS

- mit Lift erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **Notglocke nicht vom WC aus sitzend erreichbar**, jedoch vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet und taktil erfassbar

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- kein Hotelset für gehörlose Personen bzw. Gehörlosenkoffer
- kein optisches Alarmsystem
- Türklopfen bzw. Klingeln nicht durch Blinksignale wahrnehmbar
- Teletext und gratis Internet vorhanden
- keine induktive Höranlage an der Rezeption, aber Kommunikation mittels Papier und Stift möglich
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) und des Notrufs wird auch sichtbar bestätigt
- im Gastronomiebereich auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- Teppiche in den Gängen sind nicht staubanfällig
- im Zimmer kein Teppich, jedoch **Vorhänge vorhanden**
- im Gastronomiebereich keine Teppiche, Polstermöbel oder Vorhänge
- Personal weiß über die Zusammensetzung der Speisen Bescheid

Stand: Juli 2024, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1601&tobj_id=3174